

**Акт**  
**испытания гимнастических снарядов и оборудования**

от 28.08.2014

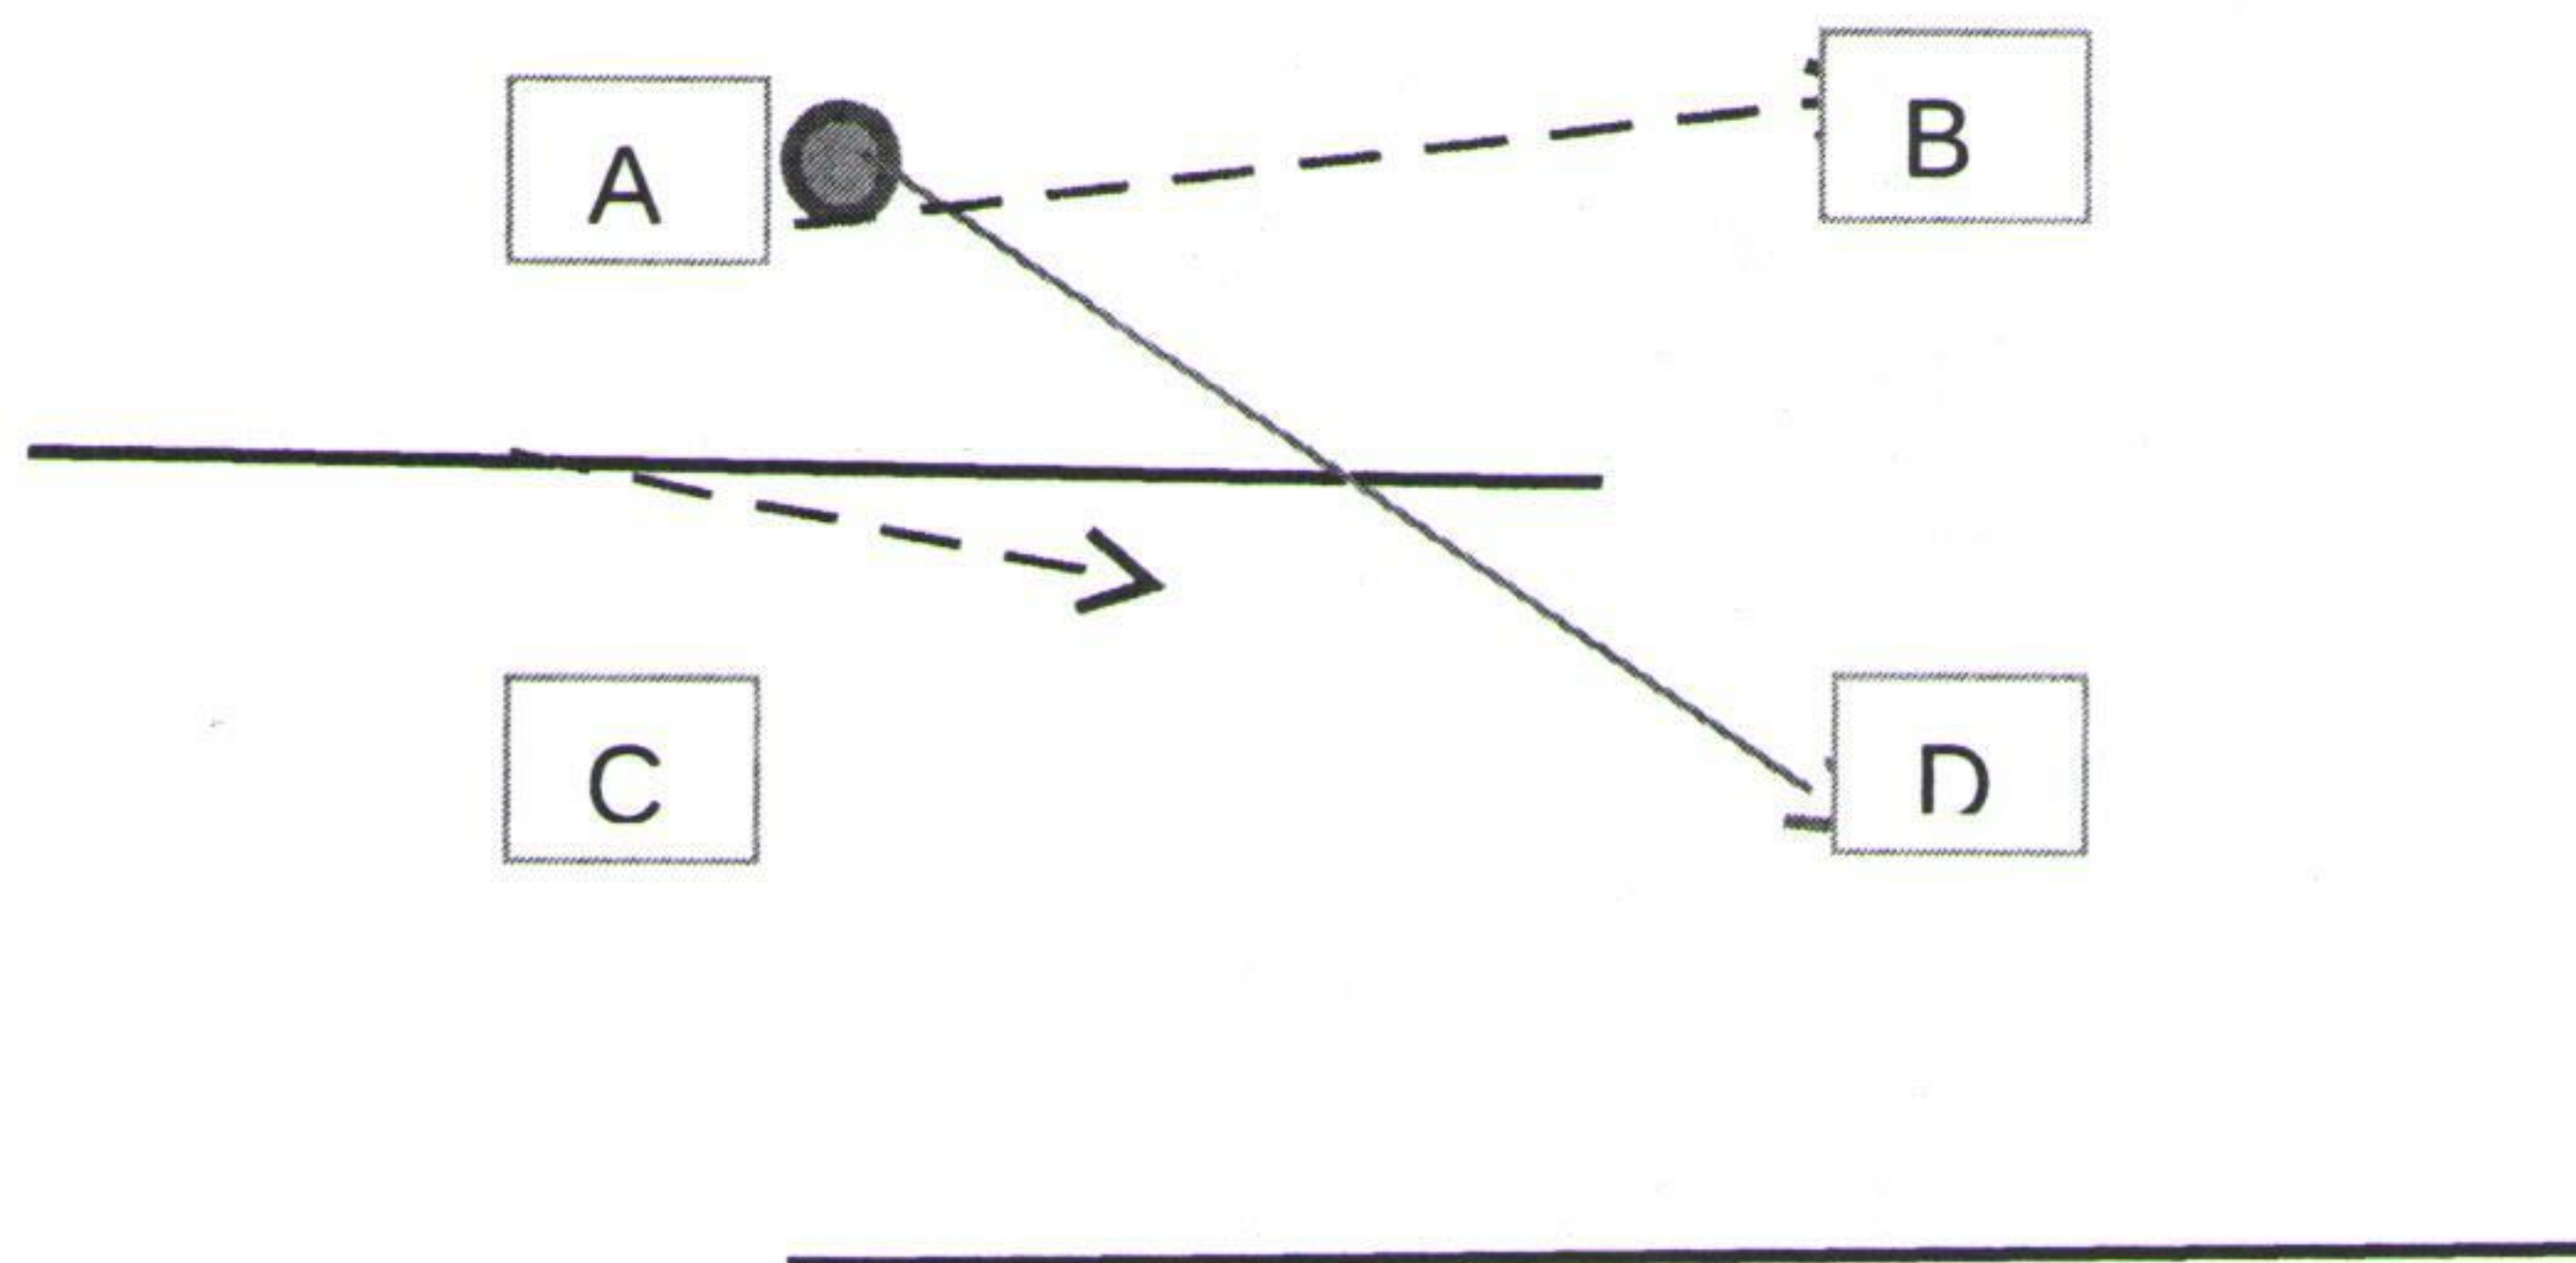
Мы, нижеподписавшиеся,

1. Жданович Р.Е. – зам.директора по АХЧ, председатель комиссии
2. Кудашова Ю.А. – специалист по охране труда, член комиссии
3. Шишкин Ю.А. – преподаватель физической культуры, член комиссии

Составили настоящий акт в том, что:

В спортивном зале для проведения занятий имеется «шведская стенка»,  
оборудование подлежало испытанию:

1.5. Каждая перекладина «шведской стенки», под нагрузкой 240 кг,  
приложенной под углом 60 градусов.



AD – требуемая нагрузка к перекладине шведской стенки.


Направление действия силы по отношению к вертикали AC составляет  
угол C-A-D, равный 60°.

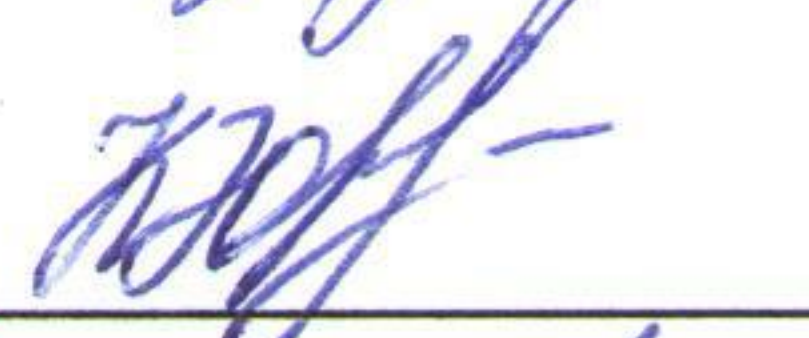
Практическое испытание соответствия перекладин безопасности  
гимнастических упражнений допускается производить вертикальной  
нагрузкой, приложенной к середине перекладины по направлению вектора  
AC величиной:

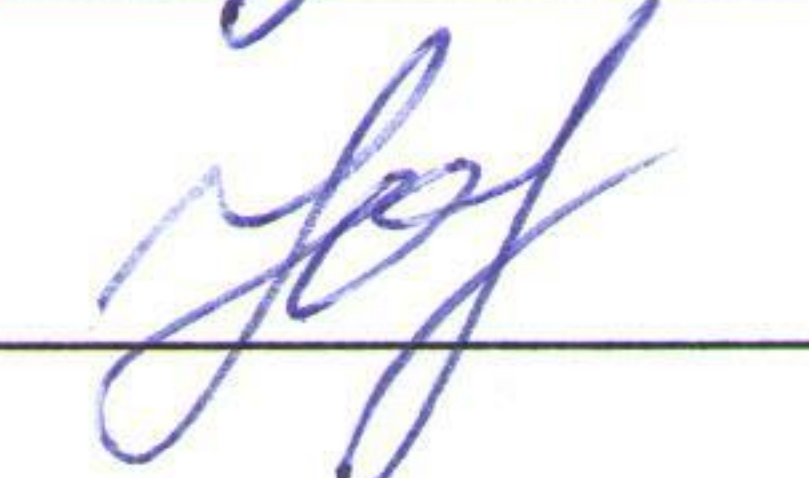
**$F_1$  240<sub>кг</sub>**

2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным Правилами безопасности занятий по физической культуре и спорту (в редакции от 02.11.2009г.) нормам; после снятия нагрузки повреждения и смещения каната в щеках не обнаружены.

3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании *разрешаются*.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_  Р.Е. Жданович

Члены комиссии \_\_\_\_\_  Ю.А. Кудашова

\_\_\_\_\_  Ю.А.Шишкин