



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-428-10-14-165-К

15.10.2014 г.
(дата составления)

16 – 00 час.
(время составления)

ГАОУ СПО ТЭТ
г. Тольятти, ул. Комсомольская, 163.
(место составления)

Государственные инспектора Тольяттинского отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне - Поволжского Управления Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Симонова Ирина Николаевна и Кислова Ольга Вячеславовна на основании Акта проверки от 15.10.2014г. № 08-428-10-14-166-К, составленного в отношении Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Тольяттинского электротехнического техникума. ИНН 632022186, ОГРН 1036301007302

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование документа и номер пункта, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
Электроустановки.			
1.	Не определён ответственный за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов.	п. 1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03 (далее - ПТЭЭП)	15.03.2015
2.	Отсутствуют акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности с энергоснабжающей организацией.	п. 1.8.1. ПТЭЭП	15.03.2015
3.	Отсутствует распорядительный документ, утвержденный руководителем, определяющий лиц из числа оперативно-ремонтного персонала, которым поручено вести наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии.	п. 2.11.14. ПТЭЭП	15.03.2015
4.	Требуют ремонта помещения электрощитовых учебного корпуса.	п.2.2.10. ПТЭЭП	15.03.2015
Теплоустановки.			
5	Не обеспечена своевременная проверка знаний (аттестация) по «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (ПТЭТЭ)	- нарушение п.п.2.2.1., 2.3.8.1.,2.3.20., 2.3.15.	15.01.2015

	по утвержденному графику проверки знаний -руководящего работника, -ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок - должностного лица, замещающего ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	ПТЭТЭ	
6	Не обеспечено обучение и проверка знаний (аттестация) по «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (ПТЭТЭ) - оперативно - ремонтного персонала (слесаря - сантехника Дмитриева Ю.Н.)	- нарушение п.п.2.2.1., 2.3.8.4. ПТЭТЭ	15.01.2015
7	Должностные инструкции ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок на руководящего работника не соответствуют в полной мере требованиям ПТЭТЭ, не предусмотрены обязанности по организации экономичной эксплуатации ТЭУ, рациональному использованию энергетических ресурсов: в разделе «Обязанности работника» должностной инструкции не определены обязанности ответственного за: -учет и анализ технико-экономических показателей тепловых энергоустановок, -разработку мероприятий по снижению расхода ТЭР, -соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения.	- нарушение п.2.2.5., 2.8.5.ПТЭТЭ	15.01.2015
8	Приказом не назначено должностное лицо, замещающее ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок предприятия.	- нарушение П.п.2.1.2., 2.1.3. ПТЭТЭ	15.01.2015
9	Не обеспечено своевременное проведение периодических (не реже 1 раз в 5 лет) режимно-наладочных испытаний тепловых сетей, теплопотребляющих установок (системы теплопотребления), предусматривающих теплотехнические испытания и инструментальные измерения по методикам и программам, согласованным специализированными организациями в органах государственного энергетического надзора. /отсутствует подтверждающая документация, технические отчеты/	- нарушение п.п.2.5.4., 9.3.25. ПТЭТЭ (с учетом п.2.6.5.ПТЭТЭ)	15.04.2015
10	Отсутствует /не представлены по требованию в период проверки/ : - перечень тепловых энергоустановок (системы теплопотребления), на которых планируется провести в 2014-2015г.г. режимно-наладочные испытания.	- нарушение П.2.5.4.ПТЭТЭ	15.01.2015

11	Отсутствуют /не представлены по требованию инспектора в период проверки/ эксплуатационные инструкции, содержащие описание порядка проведения испытаний оборудования (опрессовки, промывки и др. проводимых в процессе эксплуатации работ), порядка пуска и остановки во время эксплуатации и при устранении нарушений в работе теплоэнергоустановки (системы теплоснабжения), прочих необходимых эксплуатационных мероприятий, в том числе влияющих и обеспечивающих надежную и экономичную работу тепловых энергоустановок.	-нарушение п.п.2.8.1., 2.8.6.ПТЭТЭ.	15.01.2015
12	Не обеспечена разработка мероприятий по снижению расхода энергетических ресурсов (тепловой энергии и теплоносителя), в том числе предусматривающих реконструкцию и модернизацию тепловых энергоустановок (не утвержден конкретный план ОТМ по экономии энергоресурсов на 2014-2015г.г.)	-нарушение п.п.2.2.5., 2.2.1. ПТЭТЭ	15.01.2015
13	Смонтированная система вентиляции не соответствует проекту, строительно-монтажные работы не соответствуют требованиям действующих норм и стандартов строительства: система вентиляции не обеспечивает проектный воздухообмен, отсутствуют воздушники, отключающая арматура на входе и выходе теплоносителя, крышные вентиляторы, линии электро- и теплоснабжения, не обеспечена герметичность между калориферами и наружными ограждениями (отсутствует герметичное соединение между наружной стеной и калорифером).	-нарушение п.п.9.1., 9.4.1., 9.4.2., 9.4.4. ПТЭТЭ	15.04.2015

На основании ст. 21 п. 2, ст. 14 п. 1 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ, Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. №190-ФЗ, Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого Государственной Думой РФ 11 ноября 2009г, Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)» от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401 законному представителю ГАОУ СПО ТЭТ предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные сроки.

Своевременно, в указанные в предписании сроки, направлять отчёты об исполнении мероприятий предписания в Тольяттинский отдел по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: г.Тольятти, ул.Мичурина, 78А.


Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

По результатам проверки составлены протоколы об административном правонарушении в отношении директора Тольяттинского электротехнического техникума Калашникова Павла Евгеньевича по ст. 9.11. Кодекса об административных правонарушениях РФ.


Лицо(а), вынесшее предписание:

Государственный инспектор
Тольяттинского отдела по надзору
за промышленной и энергетической безопасностью

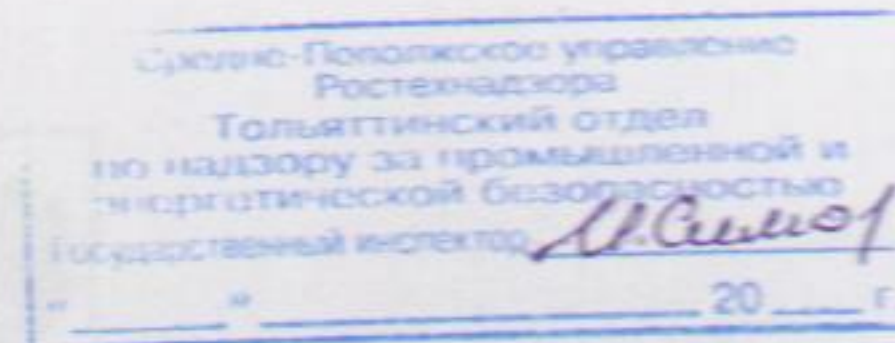

И.Н. Симонова

Государственный инспектор
Тольяттинского отдела по надзору
за промышленной и энергетической безопасностью

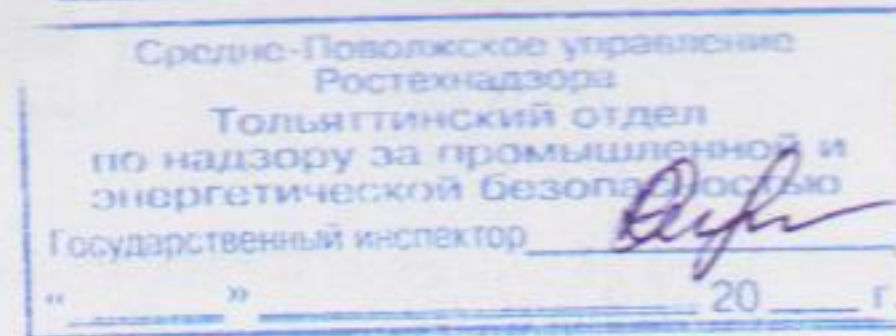

О.В. Кислова

Экземпляр предписания на _____ листах для исполнения получен:

Директор ГАОУ СПО ТЭТ Калашников Павел Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » октября 2014 г.



Сведения об отказе в ознакомлении и отказе от подписи

(Ф.И.О. должностного лица)

(подпись)

(дата)